

Technical Data

KT Home – Codice KT 0304

KT Home Fan – Codice KT 0344

Tensione (Voltage)	230 Vac
Corrente (Current)	22/70 mA
Potenza Min-Max (Power max)	5-16 W/h
Frequenza (Frequency)	50-60 Hz
IP (Protection) without / with fan	56/20
Peso Elettronica/Idraulica (Weight)	1,7Kg / 15-20Kg



Durezza	KT Home / Home Fan: Tipica da 10°F – fino a circa 50°F.
Temperatura acqua	0-65°C. Picco 80°C circa con solare termico.
Acqua	Considerata potabile di acquedotto o di pozzo (con valori equivalenti ad un'acqua potabile),
Portata massima consigliata:	Portata massima di picco - acqua fredda: circa 4500 litri/h Irrigazione fino a 90L/minuto (5500l/h) con durezza <45/50°F.
Accessori	Consigliato filtro anti impurità prima del sistema Kalko Tronic.
PANNELLI SOLARI o Scaldabagni	Idoneo anche per impianti con pannelli solari, boiler, scaldabagni.
Diagnostica	Tramite sistema WiFi Integrato. Tramite Avvisatore Acustico Tramite Segnali Visivi Lettura automatica fasce di trattamento e segnalazione efficienza tramite segnali acustici e su diagnostica WiFi. Auto verifica manutenzione necessaria.
VERSIONE HOME STANDARD	IL MODELLO STANDARD NON HA RAFFREDDAMENTO ESTERNO, si può comunque acquistare successivamente la scatola munita di raffreddamento in caso di installazione in zona calda non preventivata.

Regolazione Potenza	SI: tramite ponticello meccanico su scheda elettronica (5 Step)
Utenza	KT Home: 4-8 App. (entro 50°Francesi) – 4500 l/h picco Palestre e piscine: circa 8 docce Hotel e B&B: Max 12 camere con servizi singoli e ristorante Rsa: fino a 40 ospiti Trattamento ACS Antilegionella: fino a circa 4000 l/h - 45°C
Limite di età o stato tubazioni	Per abitazioni e condomini con tubi in materiale plastico o metallico. In assenza di altri trattamenti precedenti consigliamo di attivare il programma PDK (Programma di Disincrostazione KalkoTronic).
Ricircoli centrali termiche	Usato anche per ricircoli impianti centralizzati di condomini fino a portate massime di 3500/4000 litri/h .
Altre Applicazioni	Idoneo anche per l'uso in Bar e Ristoranti. Si consiglia comunque di contattare l'ufficio tecnico per queste applicazioni.
PUFFER E ACCUMULI TECNICI	Kalko Tronic opera sul lato sanitario, per cui non è importante la quantità di acqua dell'accumulo termico. E' invece importante il trattamento del circuito secondario (sanitario).
I/O Disponibili	- Uscita Relay di allarme – Contatto N.A. - Uscita per lampeggiante esterno: +12Vdc – 300mA - Uscita per ventola di raffreddamento, +12Vdc – 100/150mA - Ingresso Stand By per mettere a riposo l'impianto (es: tramite l'uso di un flussimetro)
VERSIONE HOME FAN	Il modello FAN Ha il raffreddamento forzato. Permette di mantenere la temperatura interna più bassa, indicato soprattutto là dove è presumibile avere una temperatura ambientale elevata (centrali termiche, zone assolate, ecc...)

Typical application and information

KT Home è il sistema ideale per il piccolo condominio, hotel, palestra, economico ed efficiente: permette di eseguire un trattamento anticalcare per 4-8 appartamenti o per utilizzi mediamente gravosi per l'uso di acqua.

Tramite un campo elettrico esterno (**NON MAGNETICO**) l'impianto permette un efficace trattamento riducendo le incrostazioni calcaree in modo determinante senza l'uso di acqua e sale.

Consigliato per tutti gli utilizzi e impianti idraulici aventi:

- Impianti nuovi o incrostati: con la regolazione a bordo si può gestire la pulizia impianto e la resa anticalcare in modo progressivo.
- Grazie alla potenza di lavoro che è capace di erogare è **ideale** per anche per quei condomini che dispongono di **pannelli solari** per l'acqua calda sanitaria.

Il prodotto mantiene inalterata la potabilità originale dell'acqua e mantiene in sospensione il calcare per un periodo variabile tra le 24 e le 48/72 ore in acqua fredda.

CARATTERISTICHE:

- **Raffreddamento** (dove presente): dispone di un sensore digitale di temperatura che aziona in automatico il raffreddamento interno. Il sistema è ad alta silenziosità di funzionamento. L'impianto opportunamente raffreddato permette di avere un'aspettativa di vita più lunga, soprattutto se installato in ambienti caldi o in zone soggette ad essere illuminate direttamente dal sole.
- **Allarmi acustici:** in caso di allarme temperatura, allarme fusibile, allarme manutenzione il sistema avverte l'utente.
- **Allarmi visivi:** una serie di led indicano il corretto funzionamento o l'origine di un eventuale problema.
- **Morsetto di spegnimento:** si può mettere in stand-by l'impianto, ad esempio in caso di presenza di un flussostato, per ridurre i consumi.
- **WiFi – OPTIONAL DI SERIE:** Permette la verifica dell'impianto tramite il proprio smartphone controllando gli errori, storici allarmi e molto altro. Ogni impianto **Home** dispone di questo accessorio.
- **Uscita Relè:** in caso di emergenza grave si chiude il contatto pulito a Relè del morsetto JP5.
- **Uscita lampeggiante:** si può collegare un lampeggiante a LED esterno con tensione +12VDC – Max 300mA

Limitazioni d'uso:

- Non deve essere utilizzato per trattare acqua destinata a diventare VAPORE come lavanderie industriali o impianti industriali.
- Non deve essere utilizzato per trattare l'acqua di riempimento del circuito primario del riscaldamento il quale fa capo al DPR59/09 e successive: è necessario utilizzare un dosatore polifosfati con by-pass per le singole caldaie oppure altri trattamenti ove previsto per la sezione tecnica (es: l'eventuale centrale termica).
Kalko Tronic proteggerà comunque la caldaia lato acqua calda sanitaria (scambiatore).


How and Where to install

Dove si installa:

L'impianto si colloca sulla condotta principale dopo il contatore dell'acqua o dopo eventuali pompe e/o vasche di accumulo: la distanza tra le pompe (autoclave) e l'idraulica di trattamento dovrà essere almeno 2 mt di tubazione per evitare fenomeni di turbolenza che potrebbero diminuire l'efficacia del trattamento.


Di seguito una scheda semplificata delle modalità di installazione.

Per impianti con tubazioni inferiori a 2" inserire un tratto di tubazione in ingresso di almeno 20 cm da 2" come anti turbolenza con manicotto ridotto anziché riduzione repentina.

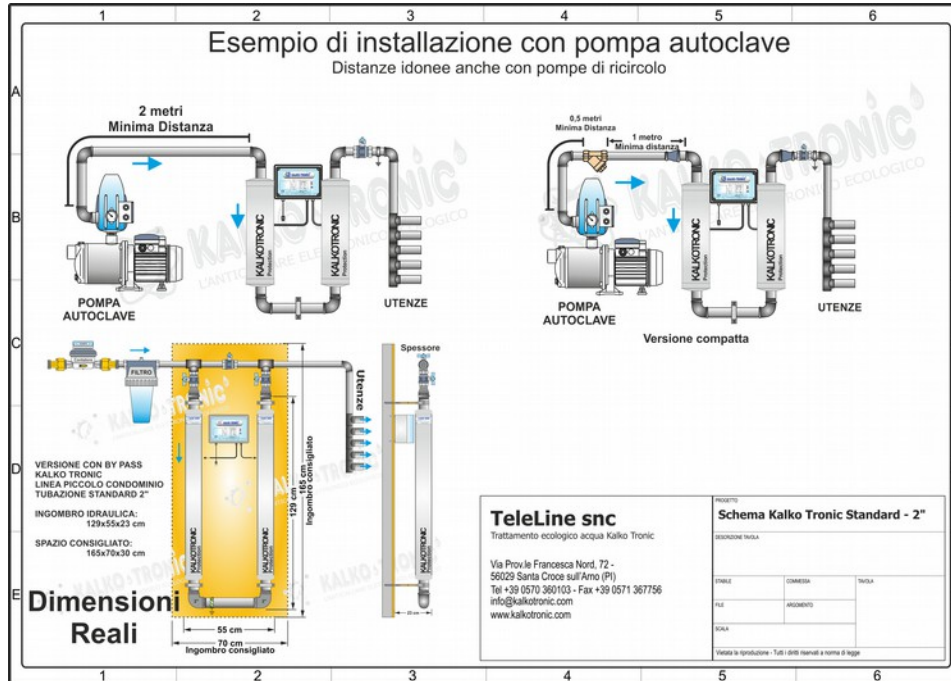

In caso di installazione in impianti con acqua calda centralizzata, l'impianto dovrebbe essere installato in uscita dall'autoclave sull'acqua fredda, secondo le precedenti istruzioni, ma corredato anche di un secondo apparecchio che permetta di mantenere alto il trattamento sull'acqua di ricircolo sanitario (là dove esiste).

La combinazione di entrambi gli impianti permetterà di ottenere il massimo rendimento dall'impianto ACS, con conseguente risparmio di combustibile.

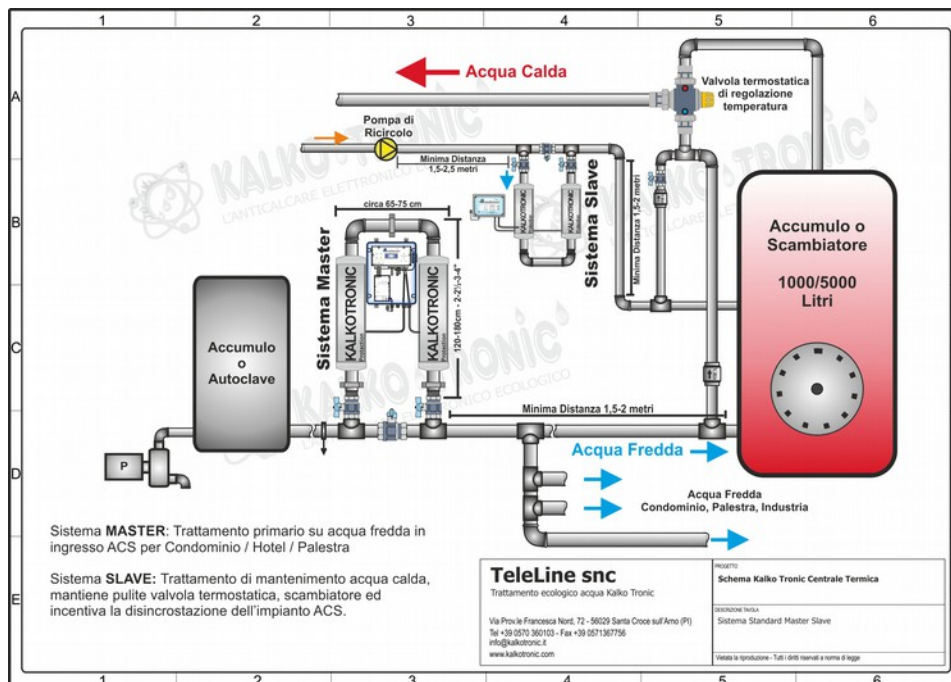


Fornitura:

- N° 1 centralina elettronica KT Home/Home Fan.
- N° 2 tratti di tubazione da 2" – 120 cm aventi fasce di trattamento KT preinstallate, coibentate e protette.
- N° 1 tratto di tubazione da 2" – 35 cm (utilizzo centrale)
- N° 2 curve in ferro zincato F/F
- N° 4 collari con distanziali per tubazione 2"
- Istruzioni di montaggio con data e valori di pre-collauda idraulica.

L'impianto viene fornito con 2 imballi distinti.



Kalko Tronic va installato sempre a supporto dell'impianto secondario ACS e AFS (acqua calda sanitaria e acqua fredda sanitaria).

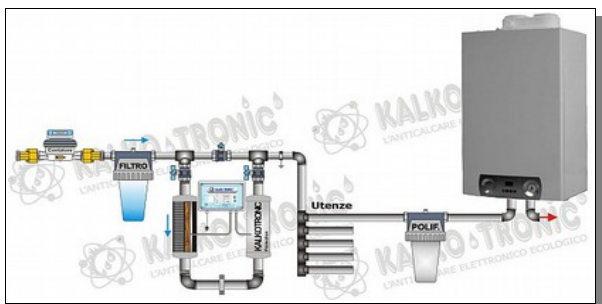

DPR59/09 e successivi: regola il trattamento obbligatorio del primario degli impianti di riscaldamento e come da decreto sarà necessario installare un dosatore polifosfato per ogni caldaia del condominio quando quest'ultima verrà sostituita con una nuova, o entro i 100 KW di potenza termica qualora sia presente un impianto centralizzato, in occasione del riempimento del circuito di riscaldamento.

Per centrali termiche con potenza superiore a 100 KW è necessaria anche l'installazione di un addolcitore dedicato

(generalmente di piccola taglia) per il carico e rabbocco dell'acqua del circuito primario.

Questa norma non deve essere confusa con il trattamento dell'acqua per uso umano (potabile) che invece è regolata dal Dlgs 31/2001 e dal DM 25/2012 i quali regolamentano i modi e i limiti del trattamento al fine di mantenerla assolutamente potabile per chi la utilizza.

Sopra un esempio di trattamento acqua potabile Kalko Tronic + acqua caldaia (polifosfato).

Consigliamo sempre, in presenza di Kalko Tronic e caldaie murali sotto 35Kw, l'installazione di un sistema polifostato con by-pass integrato: permetterà un'agevole sostituzione della cartuccia polifosfato (o riempimento).

Consigliamo inoltre di lasciar chiuso il dosatore se questo è utilizzato anche per la linea di acqua potabile, ed aprirlo quando è necessario rabboccare l'impianto termico.

In presenza di sistemi di rabbocco automatici è possibile installare il dosatore in linea con la tubazione di carico, per cui è sufficiente tenere aperto il by-pass poiché la linea, in tal caso, è dedicata.

Consultare per maggiori dettagli sull'uso di detti trattamenti il vs. installatore di fiducia.

Avviso: L'azienda si riserva il diritto di cambiare specifiche, foto o indicazioni secondo necessità senza preavviso.